カタログ 2015-6

TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

浴室換気乾燥機



エコ乾燥なら電気代が約3

※当社バスドライ「標準乾燥」との電気代比較

電気式浴室換気乾燥機は長期使用製品安全点検制度の対象商品です。 特定保守製品

長期使用製品安全点検制度の概要

消費者生活用製品安全法(消安法)の改正 平成21年4月1日施行

長期間の使用に伴い生ずる変化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品で、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当 な9品目が「特定保守製品」として政令で定められました。「特定保守製品」は設計標準試用期間を設定し、その期間が経過する時期に点検を行うことが同法上求められています。

(点検制度対象商品)特定保守製品 9品目

- ●屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用) ●屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)
- ●屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
- ●屋内式ガスパーナー付ふろがま(I Pガス田) ●石油ふろがま
- ●石油給湯器
- ●密閉燃煙(FF)式石油温風暖론器
- ●ビルドイン式雷気食器洗機
- ●浴室用電気乾燥機

〈制度における各事業者様・所有者様の役割〉

特定保守製品9品目の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者(特定保守製品取引事業者等)、 関連事業者、消費者等(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

特定保守製品の製造事業者(OEM製造の場合は基本的にブランド事業者が該当) 特定保守製品の輸入事業者

- (青森) ・製品への表示
- ・製品への書面及び所有者標の添付
- ・製品の所有者情報の管理
- ·点检诵知業務及び点检事施
- ※旅行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について
- ・点検保守サポート体制の整備 ※施行日以前の既編品も対象



・所有者への情報提供 ※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について

修理・設置事業者、ガス・雷気・石油供給事業者等

特定保守製品の取引を仲介する事業者(「不動産取引仲介時業者等)



川消費者

特定保守製品を所有する消費者等、特定保守製品の賃貸業者(家屋賃貸人等) (青森)

- 特定製造事業者への所有者情報提供の提供
- ・特定保守製品の占給等の保守(占給料会はお客様負担)
- ※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について

販売事業者様

□ 間連事業者

特定保守製品の販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者 (義称・音称)

- ・所有者への引き渡し時の説明義務
- ・特定製造事業者への所有者情報提供への協力青森
- ※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について

TOSHIBA

特定保守製品

XXX-XXXX 形式 XXXX年XX月

製造番号: XXXXXXXX 点検期間 : XXXX年XX月~XXXX年XX月

設計標準使用期間 10年

结定制浩惠業者名 東芝キヤリア株式会社 336番地

静岡県富士市蓼原 連絡先

0120-309-104

3カ月に1度を目安 として、フィルターの 潘揚をしてください



浴室用電気乾燥機の表示例

製造年月、点検期間及び連絡先が表示されています

長期使用製品安全点検制度について

(平成21年4月1日より実施)

長期使用製品安全点検制度

特定保守製品の

登録と点検を

[消費生活用製品安全法により点検制度が設けられました]

当社の浴室用換気乾燥機は、長期使用製品安全点検制度の対象商品(特定保守製品)です。 本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部 品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を受検していただく必 悪があります。

点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。右記の所有者 登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してください。また、転居による住所変更や所 有者(入居者)が変更になる等により所有者情報内容に変更が生じた場合もご連絡をしてくだ さい。(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)

買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。

(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です)

所有者情報の登録をしていただきますと、点検をお受けいただく時期に当社から点検受検のご 案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください

点検につきましては東芝テクノネットワーク株式会社、または東芝キヤリア株式会社が委託した 事業者が実施させていただきます。

「所有者登録の方法」

所有者票、インターネットのいずれかよりご登録ください。 ●所有者票(返信はがき)でのご登録

本製品には、消安法で定められた所有者票が添付さ れています。所有者悪に所定事項をご記入の上、ミシ ン目で切り取って返信してください。インターネットから ご登録いただく場合は、所有者票の返信は不要です。

●インターネットでのご登録

https://www.toshiba-carrier.co.jp/entry/ ヘアクセスし、画面の裏内に従って登録してください。

※所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法 定点検、リコール等製品安全に関するお知らせ(製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内) をする場合以外には使用いたしません。

※所有者登録情報の変更又は法定点検についてのお問い合わせは、下記遺縁失までご連絡くだ さい。ホームページでは法定点検に関するご案内をしております

点検に関するご相談・事務所は

東芝キヤリア受付センター

00 0120-309-104

受付時間は9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休業日・年末年始を除く)

東芝キヤリア株式会社ホームページ

http://www.toshiba-carrier.co.ip/

[点検までの流れ]

1)所有者發緩

2) 点検のご案内

点検期間が近く なりましたら、(往 御はがき、あるい は電子メールに て)当社から点検 のご案内を致し

3) お申し込み

希望日等をご指 定の上、ご案内はがきを返送する などして、お申し

4 日音集のご確認

当社のサービス 会社より、訪問の 時間の詳細等を ご確認させてい ただきます。

所有者登録の方 法をご参照くださ

生す。

込みください。

の



●法定点検時期をリモコン表示でお知らせ

DVB-18SWD3、18STD3は、リモコンのタイマー表示部に「88」が表示され点検時期が来たことをお知らせします。 ※DVB-18S3、18SS3、18SW3、18ST3は「点検」ランプが点灯します。

ご採用にあたって(ご確認くたさい)

- ●本製品は住宅専用です。業務用途ではご使用できません。
- ●予備(入浴前)暖房

「予備(入浴前)暖房」機能は、入浴前にあらかじめ温風暖房を 行うことにより、入浴時の寒さを緩和する効果があります。

※下記条件により予備暖房効果が得られない場合があります。ご注意ください。

条件	要因
①浴室の広さ	広くなれば、暖める空気の量が多くなり、予備暖房効果が減少します。 ※浴室は3,3m²(1坪)タイプを基準としています。
②浴室の断熱仕様	断熱が悪いと、壁、天井等からの熱が逃げやすくなります。 ※断熱が悪い場合、予備後房効果が得られない場合があります。
③窓の種類・大きさ	出窓等、窓ガラスの面積が大きいほど監験量が大きくなります。 ※大きな窓や出窓など、窓の種類によって予順階房効果が減少します。
④浴室内初期温度	温度設定機能がないため、浴室内の初期温度が低ければ予備暖房時の 浴室室内温度も低くなります。 ※またエアコンのような温度設定機能はありません。
⑤壁の種類	タイル貼りの壁、コンクリート等は、壁から冷輻射により体感的に寒く感じます。 ※ユニットバスでのご利用をおすすめします。

●乾燥

衣類乾燥についても、予備竈房同様の条件により、乾燥時間が長くなり ます。

※下記の条件により乾燥時間が長くなる場合があります。ご注意ください。

条件	要因
①衣類の干し方	衣類が悪なっていたり、温風があたりにくい位置に干す場合は乾燥時間が長くなります。 ※場合によっては乾燥ムラが発生します。洗濯ボールの位置は必ず取付説明書に示す 位置に取り付けてください。
②衣類の量	衣類の量が増えると、乾燥する水分量が増えるため、乾燥時間が長くなります。 ※1坪タイプのユニットバスでは衣顔質量2kgで約2時間で乾燥します。(外気20℃)
③衣類の種類	衣類の種類により乾燥時間が長くなります。 ※厚手の交類は、乾燥に時間がかります。シーツ、毛布、タオルケット、Gパンなどは、 ご追慮ください。
④脱水時間	脱水時間が短いと衣類に水分が多く含まれるた面乾燥時間が長くなります。 ※脱水時間が少ないと乾燥時間が長くなります。5分以上の脱水をおすすめします。

※ご使用上のご注意・・・・予備(入浴前)暖層は入浴中に使用すると濡れた体に 風が当たり肌寒く感じますので入浴中はご使用しないでください。

施工に関する注意事項

1. 取付場所について

浴室換気乾燥機の施工にあたっては、地域により防災上での制限がありますので詳細 は、行政官庁または消防署にお問い合わせください。

(本製品は(社)日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております。) 下記のような規則がある場合がありますので、あらかじめご確認ください。

- ●指定する寸法で設置してください。
- ダクトは専用としてください。ただし、住戸内の洗面所、トイレ等のダクト と接続される場合で、洗面所等のダクトが不燃材料を使用している場合 は除きます。
- ●本体の保守点検のできる点検口を設けてください。
- ●その他不明な点は所轄の行政官庁または消防署にご相談ください。

2. 電気工事について

電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士による工事を行ってください。

- ●漏電遮断器を取り付けてください。
- ●D種接地工事(アース)を行ってください。
- ●電源電線は専用の分岐ブレーカー(20A)より配線してください。
- ●本体の保守点検のために電源コードおよびリモコンコードは約2mの余裕を もたせてください。余裕がないとメンテナンスできません。
- ●ユニットバスへの取り付けについては天吊補助枠の使用をおすすめします。
- 製品の取り付けには下記のような規制がありますので、あらかじめご確認ください。 地域により防災上での制限(火災予防条例に基づく指導)が異なりますので、所轄の行政 官庁または消防害にお問い合わせください。 本製品は消防法基準適合品です。((社)日本電機工業会で定める自主試験事業に適合して おります) 排気タクト ●不燃材をご使用ください。 専用としてください。 ただし、同一の住戸内でトイレ B 洗面所などの排気ダクトが不 燃材であれば接続できます。 ●本体近くに本体の点検ができ る点検口を設けてください。 本体カバー ●本体カバー下方100mm未満 の範囲には造営材等(乾燥させる洗濯物面よび吊り下げ用 パイプを含む)を設けないで (有効師口面積100cm²以上) ●本体および衣類吊り下げ用バイブ(市振品)の設置は、上図の寸法の位置に取り付けてください。 ●空気の取入口(浴室ドア換気用ガラリなど)を設けてください。 有効場口商職100cm2以上

<参考>火災予防条例指導基準

(東京消防庁 平成6年7月27日 予予第590号にて通知) 浴室に設ける天井埋込式乾燥装置の指導基準

1 適用範囲

- (1)浴室内の天井に組込み形等として設置されるもの。
- (2)電気ヒーターを熱源(ヒートボンプ式のみのものは除く。) とするもの。
- (3)組込み形等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準 ((社)日本電機工業会で定める自主試験基準)に適合したもの 又は、これと同等以上の安全性が確認されたもの。

2 設置要領


(1)機器本体

- ア. 適合機器本体の可燃物等からの保有距離については、 条例第22条の2を適用し製造業者等が指定する距離で設置できる ものであること。
- イ. 機器は、上階スラブ又は天井等に堅固に取付けること。
- ウ. 浴室内への温風吹出口及び空気吸込口の前方10cm未満の範囲内 には、造営材等(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。
- (2)換気ダクトは、浴室の除湿等を目的とする機器本体と接続されるもの。
- ア. ダクトは、不燃材料で造ること。
- イ、ダクトは、専用とすること。

ただし、一の住戸内の洗面所、便所その他これに類する室(以下、 「洗面所等」という。)のダクトと接続される場合で、洗面所等ダクト が不燃材料で造られている場合はこの限りではない。

(3) その他

- ア、運電遮断器を設けること。
- イ. 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口 (容易に点検・清掃できる構造のものを除く。)を設けること。



※補強材は天井板を含め35mm 以下としてください。これ以上 厚くなると、施工・メンテナンス できません。

省エネ性と優れた乾燥品質。

バスドライが快いくらしを実現します。

東芝だけのエコ乾燥



衣類乾燥機能に、省エネ性と優れた乾燥品質をプラス。 さらに快適・安心機能で、お風呂場を一気にグレードアップします。

体にやさしい、 この暖かさがいいね。

おトクで便利!

衣類が傷まないし、 電気代が安いから うれしい。

衣類乾燥

▶ P.4 • 5

冬のヒートショック 対策に

予備暖房

冬場の入浴か快適、安心です。

▶ P.6

さわやかな風が たまらないね。

お風呂そうじを サポート

換 気

カビが少なくなって、 掃除がラクだわ

▶ P.6

夏の快適入浴術

さわやかな風を届けます。

▶ P.6



東芝独自の「エコ乾燥」で省エネランドリ



選べます! 2つの衣類乾燥モード


東芝バスドライは、2つの衣類乾燥モードをご用意。 お洗濯のタイミングや生活スタイルに合わせて選べます。



■エコ乾燥なら、電気代が従来の1/3*1

「エコ乾燥」は、ヒーターONの「温風運転」とヒーターOFF の「送風運転」をかしこく組み合わせ。電気代を節約しなが らしっかりと、しかもふんわりソフトに衣類を乾燥します。

- ●標準乾燥モード: 乾燥1回あたり(2時間)の電気代67円×週6日×4週×12ヶ月
- ●エコ乾燥モード: 乾燥1回あたり(5時間)の電気代21円×週6日×4週×12ヶ月



スピーディーに乾燥

標準乾燥

ヒーターフル稼働で 乾かすから早い!





早く乾かしたい時に便利!

ゆっくり省エネ乾燥

エコ乾燥

風で乾かすから 電気代が安い! **3





2時間/約67円

乾燥時間と 電気代の目安*2

- ※1: 当社バスドライ「標準乾燥」との電気代比較

衣類乾燥の品質をグーンとアップしました。

おトクで便利! **衣類乾燥** 「自然の風乾燥気流」で、ムラなく衣類を乾燥。「エコ乾燥」で、肌ざわりソフトに仕上げます。




自然の風 乾燥気流


■風をムラなく均一に吹き出し。乾きムラを抑えます。

風を浴室全体に拡散させるとともに、自然 の風のように"ゆらぎ"のあるランダムな風 を衣類にあてることで、衣類からの均一な 水分素散を促して乾きムラを抑えます。





新バスドライ 気流が均一に吹き出されます



従来 気流が一方向に集中します

※当社従来機種 DVB-18STD1と、新機種DVB-18STD3との比較(当社実験室にて測定)

仕上がりソフト、音も静かに。「エコ乾燥」

手ざわり ソフトな 仕上がり


手触りふんわりソフトに仕上げます。

熱を加えない送風運転でや さしく乾かすからソフトな仕 上がり。シワも抑えます。



■モニター調査

びちらの仕上がりが好きですか?



「エコ乾燥」の方が 肌ざわりが気持ちいい

- 柔らかさと固さのバランスがいい
- ●気持ちのいい柔らかさ
- ●しっとりしている
- …など「エコ転燥」を 支持する意見が多数でした
- ◇Tシャツ、バスタオルを洗濯・脱水後に、当社バスドライの「エコ乾燥」と「標準乾燥」で仕上がり感を比較。
- ◇仕上がった衣類の手ざわりの好みや、 その理由などを回答してもらいました。
 ◇どちらが「エコ乾燥」で、どちらが「標準乾燥」か、分からないように調査しています。



静かに 乾燥

夜でも安心。「低騒音モード」を用意しました。

(2部配および3部屋換気用・定風量換気仕様)


エコ乾燥時に「低騒音モード」を選ぶと運転音がさら に静かに。夜間でも安心して運転できるよう、最大 4.5dB低減します。

- ※運転音の低減値は設定風量により異なります。
- ※「低騒音モード」で運転した場合、乾燥時間が通常より長くなります。

かしこく 省エネ

センサーが最適な運転を制御して省エネ。

リモコン内蔵の「温度センサー」が感知した室温により、エコ乾燥時のヒーター通電時間を自動的に 最適制御。必要最小限の消費電力で運転します。

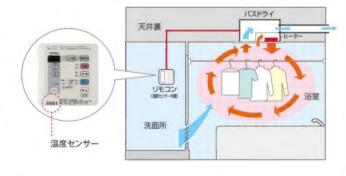

バスタイムに快適さと安心をお届けします。

冬のヒートショック 対策に **予備暖房** 入浴前の浴室をスピーディに暖房。 ヒートショックの予防にも役立ちます。

■絶縁防水型PTCセラミックヒーター※1搭載。

安全で防水性に優れた「絶縁防水型PTCセラミックヒーター」を 搭載。湯張りしている間に浴室をすばやく暖房します。

※1: IP 6 7を取得(IPコードはJIS C 0920による)





IP67を取得しているので、塵埃の侵入がなく、水深1mの水中に30分間浸渍しても内部への浸水はありません。



お風呂そうじを サボート **換 気** 低騒音設計で静かにしっかり換気。 トイレスイッチの消し忘れなどにも配慮しました。



■風の流れを均一にする「整流ガイド」で静音化。

「整流ガイド」が風の流れをスムーズにして、換気ファンの 騒音を低減。低騒音で快適な24時間換気を実現します。



浴室換気中に、トイレスイッチを作動した場合

- ■自動的に浴室の換気を停止させ、トイレをしつかり 換気します。
- ■その際、トイレ換気の消し忘れを防止する「オートオフ機能」で、浴室換気を自動的に再開します。






(2部層および3部層換気用・定風量換気仕様)

夏の快適入浴術 **涼 風** さわやかな風を浴室におくって、 入浴中も風呂上がりも爽快。

入浴時の蒸し暑さをやわらげます。 お風呂上がりの汗の引きもさわやかです。




これからの住まいに必須の 「24時間換気システム」にしっかり対応。

シックハウス対策として

設置が義務づけられている「24時間換気システム」。 東芝バスドライは、

適正な風量で住まい全体を最適に換気します。



24時間換気システム設置例 [集合住宅タイプ・3部屋換気用]

間取りや換気システムのブランに応じて、「1部屋」「2部屋」「3部屋」換気用が選べます。




- 浴室:浴室換気乾燥機で換気
- ●洗面所・トイレ:パイプ用ファンや ダクト用換気扇で換気
- ●浴室・洗面所(トイレ): 浴室換気乾燥機で換気
- ●トイレ(洗面所): バイブ用ファンやダクト用換気扇で換気
- ●浴室·洗面所・トイレ:浴室換気乾燥機で換気
- ●洗面所やトイレには、換気扇は不要

より安定した24時間換気を実現する定風量換気使用タイプをラインアップ

2部屋·3部屋 換気用

気象や配管条件に影響されることなく、 常に一定の風量で安定換気します。

DCブラシレスモーターの採用により、外風の流入やダクト長 の変更などで圧力損失(静圧)が変わっても、常に一定の風量 で換気するよう自動コントロールします。

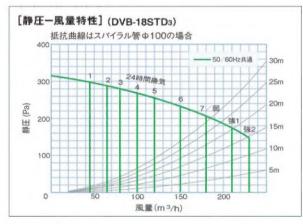

■設定換気風量(m³/h)

中風量の設定はリモコンで行います。

運転モード 機機	DVB-18SWD ₃	DVB-18STD3
換気「強」	190-210	210-230
換気「弱」	160	180
24時間換気	45-65-80-100-120-140-160	45-65-80-100-120-150-180

冬季には換気風量を低減する 「冬モード」で快適・省エネ。

冬季のコールドドラフトや冷暖房ロスを防ぐため、換気風量を 1ランクダウンする「冬モード」。建築基準法で定められた換気 回数を満たしながら*快適に換気します。

風量設定	24時間換気設定風量	冬モード時換気風量	相当操気回数(章)
1	45m³/h	45m³/h	0.50@/h
2	65m ³ /h	65m³/h	0.50回/h
3	80m³/h	65m³/h	0.41回/h
4	100m ³ /h	80m ³ /h	0.40回/h
5	120m³/h	100m³/h	0.42回/h
6	150m ³ /h	120m³/h	0.40回/h
7	180m³/h	150m³/h	0.42回/h

※24時間換気設定風量を0.5回とした場合の換算値

- ※冬季は内外の温度差があるため、自然換気が夏季より多くなります。そのた め、国土交通省「建築物のシックハウス対策マニュアル」では、冬季の高気密 住宅における自然換気回数を0.1回/hとみなし、機械換気設備による換気 回数を0.4回/hとする緩和を容認しています。
- ※「設定1」「設定2」では換気風量不足になってしまうため、設定変更できません。

工事しやすい「取付枠」で施工性アップ。 ひとりで取付作業が完了できます。

取付枠 (本体同梱 ※2部屋換気用・3部屋換気用のみ)




「仮固定金具」で、仮固定も本固定もラクラク。

構造や機構を改良した「取付枠」は、「仮固定金具」が本体と一体構造のため仮固定忘れを防止でき、本体の本固定も仮固定も安全でラクラク。吸込口や排気口の位置決めもカンタンです。

※仮固定を完了しないと本体カバーを取付ける事ができない構造なので、仮固定忘れを防止でき安全です。



●取付枠の仮固定引掛部を 本体枠穴に入れ



❷仮固定金具を引っ掛け




■ドリルねじで本固定

天吊金具 (別売 ※天吊りの場合に必ず必要です)



天吊りもラクラク。

天吊金具を、取付枠の ダルマ穴に引っ掛け て、ねじを締め付ける だけで簡単に取り付け ができます。



■取付枠

2部屋換気用・3部屋換 気用のすべての機種に 本体同梱。1部屋換気用 は別売。

■天吊金具

すべての機種について 別売。ただし1部屋換気 用については、「取付 枠」とのセットにて別売。

ワンタッチネジカバー

本体カバーのねじ止めがカンタン。

ねじカバーは指で押すだけで開きます。 中のねじを締めてカバーを戻せば作業完了です。



●指でねじカバーを 押して開きます

※DVB-18S3、18SS3はねじが付属品です。



②中の装着済みの 取付ねじで固定します



●取付後ねじカバーを 元に戻します

軽量設計




軽いから 施工が断然ラク

軽くてコンパクトだから、施工やメンテナンス、荷扱いがとてもラクです。

埋込寸法は全機種同一

1部屋換気用・2部屋換気用・3部屋換気用とも、 埋込寸法は410×285mmの同サイズです。

本体カバー取付ねじ脱落防止機構



本体カバー取付ねじ脱落 防止構造により、ねじ穴 に取付ねじを装着済み。 ドライバーで締め付ける だけで取付完了。作業中 ねじがなくなる心配もな く、安心です。

※DVB-18S3、18SS3を除く。

メンテナンスもラクラク



洗えるフィルター付

フィルターのお手入れはカンタン。 サッと引き出し洗えます。

3ヶ月に1度はお手入れを!

フィルターの汚れや目詰まりは、換気性能などの低下や故障などを引き起こす原因になります。3ヶ月に1度はフィルターをはずして洗ってください。

東芝バスドライ ラインアップ

				天 井 埋 泊	∆タイプ		
		1部屋	換気用	2部屋	換気用	3部屋	換気用
41	マイプ・仕様	標準タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ 定風量換気仕様 (DCモータータイプ)	24時間換気タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ 定風量換気仕様 (DCモータータイプ)
3	多 名	DVB-18S ₃ (P.11)	DVB-18SS ₃ (P.12)	DVB-18SWs (P,13)	DVB-18SWD ₃ (P.14)	DVB-18ST ₃ (P.15)	DVB-18STD ₃ (P.16)
7	本体希望小売価格	97,200四(税益)	102,000両(税額)	108,000両(税款)	128,000両(税銀)	110,000門(税據)	130,000円(税抜)
,	ペネル寸法	465(W)×345	(D)×34(H)mm	465(W)×345	(D)×34(H)mm	465(W)×345	(D)×34(H)mm
t	里込寸法	285(W)×410(I	D)×204(H)mm	285(W)×410(D)×232(H)mm	285(W)×410(D)×232(H)mm
3	重転モード	衣類 乾燥 酸房 換気 凉風		衣類 乾燥 影燥 凝気 液風		衣類 乾燥 暖房 換気	
	自然の風乾燥気流 (P.5へ)	0	0	0	0	0	0
衣類乾燥	低騒音モード (P.5へ) (エコ乾燥時)	-	-	-	0	-	0
	エコ乾燥モード (P.5^)	0	0	0	0	0	0
予備暖房	絶縁防水型 PTCセラミックヒーター	0	0	0	0	0	0
	24時間 換気システム対応 〈P.6へ〉	-	0	0	0	0	0
	冬モード (P.7へ)	-	-	-	0	-	0
換気	トイレ(外部)スイッチ連動	-	-	0	0	0	0
	トイレ(外部)スイッチ遅延運転時間設定・オートオフ機能	-	-	_	0	_	0
	リモコンのタイマー設定 (単位・時間)	「切」8時間 (0.5、1、2、3、4、 5、6、8h)	「切」8時間 (0.5、1、2、3、4、 5、6、8h)	「切」8時間 (0.5、1、2、3、4、 5、6、8h)	「入」「切」12時間 (0.5、1、1.5、2、3h… 以降1h刻み)	「切」8時間 (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8h)	「入」「切」12時間 (0.5、1,1.5、2,3h… 以降1n刻み)

主な部品/オプション部材

				支押■ .	4 4 4 2		
		1 部 屋	換気用	2 部 屋	換気用	3 部 屋	換気用
	MZF7-				A STATE OF THE STA		
タ	イブ・仕様	標準タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ (ACモータータイプ)	24時間換気タイプ 定旦回換気仕様 (DCモータータイプ)	24時■換気タイプ (ACモータータイプ)	24時 換気タイプ 定風量換気仕機 (DCモータータイプ)
形	名	DVB-18Sa (P.11)	DVB-18SS ₃ (P,12)	DVB-18SW ₃ (P.13)	DVB-18SWD3 (P.14)	DVB-18ST ₃ (P,15)	DVB-18STD ₃
リモ	■標準形	NEW 付属 ···································	VEW 付属	NEW 別元 DBC-18SA3 希望小孫衛 8,800円(後性) 〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SS3 参照小场格 11,800円 假拉 (P.17)	NEW 别克 DBC-18SA3 每望小板箱 8,800円(被拉) (P:17)	NEW 別 売 IBM 等更等 DBC-18S3 高望小海崎 11,800円 役抜) 〈P.17〉
エコン	■照明スイッチ一体形	_	_	NEW 別 売 MR 15275年 DBC-18SAL3 希望小鬼様 9,800円(役後) 〈P.17〉	NEW 別 売 BEC-18SSL3 希腊大海絡 12,800円(検抜) 〈 P.17 〉	第 元	N 元 DBC-18SSL3 高が小金橋 12,800円(機能) 〈 P.17 〉
ע	■ 5m	付属	付属	付展	付属	付 属	付属
モコンコード	■10m	別 売 DBC-18S ^{希望小师隐格} 3,500円(模抜) (P.17)	別売 DBC-18S #望小憑婦 3,500円(稅放) (P.17)	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500 円(税扱) (P.17)	別 売 DBC-18S 単小映像 3,500円(物象) 〈 P.17 〉	別売 DBC-18S 每線小學機構 3,500 円(機能) 〈P.17〉	別 売 DBC-18S 毎娘小死機修 3,500 円(税数) 〈 P.17 〉
取付枠·天吊金	■取付枠	[別] 売] 「配付押」とは天居全員」 のセン・	別売	付 屬	付 属	行 鷹	付 鷹
天吊金具	■天吊金具	DBT-18SS2 希望小売価格 6,700 円(吸強) 〈 P.18 〉	DBT-18SS2 金賀小児領格 6,700円(税放) 〈 P.18 〉	別 表 DBT-18SWT2 每g小夫编榜 3,200円役據) (P.18)	別売 DBT-18SWT2 商單小準備 3,200円(收錄) 〈P.18〉	別 売 DBT-18SWT2 希望小使標格 3,200円稅款) 〈P.18〉	別 売 DBT-18SWT2 希望小班網格 3,200円(後接) 〈P.18〉

天井埋込タイプ

1部屋換気用 ACモータータイプ








φ100mm 410×285mm


DVB-18S3 特定保守製品 本体希望 97,200円(税抜)


付属リモコン





- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- ●換気は強弱2段切り換え
- ●コンパクトな外形寸法 (389×270×179(mm))
- ●リモコン付属・天吊補助枠別売
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●切タイマー機能(最大8時間)
- ●フィルター付(本体カバー)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格 1250W)
- ●電動シャッター(風路切替兼用)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(電源電線、アース#接続用)
- ●ACモーター採用
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度セューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付
- 中標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が 広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房
- 効果も減少します。 や本製品の施工にあたっては地域により防災上 の制限がありますので、詳細は行政官庁また は消防署にお問い合わせください
- カバーから水滴が落下することがありますか 換気扇の野常ではありません。取り付けの原 は、落下した水滴が当たらないような位置を お選びください。
- **落傾斜した天井には取り付けできません。**



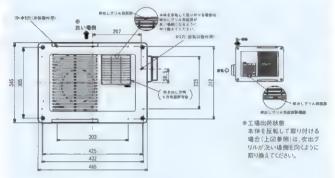







- ■付属品 - 1個 リモコン -リモコンコード(5m) 1本 本体取付ねじ 6本 排気口取付ねじ 1本 リチコン取付ねじ ----4本 本体カバー取付ねじ------- 4本
 - ----

	DVB-18S3
色調	シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1)
開口面標	214cm²

■DVR-18Sa 静圧—原量结性 抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合 100 벌 MR 00 (c

|養電力、騒音値は開放(GPa)時。 |仕様は、進業のため変更することがありますのでご了承ください。

●天吊補助枠(別売) DBT-18SS₂

^希 望 6,700円(税抜)

※天吊施工の書、必要です。



●リモコンコード(別売)

DBC-18S

和 3,500円(税抜)



有効長:10m

※別売の詳細はP.17~P.18を参照ください。

●特性表 〔単相100V〕			消費電	カ(W)		馬里 (m³/	h)	聯音	(dB)	質量 (kg)				
形名	横	ME .	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(UB)				
	予備明		1270	1280	換気		_	42.5	42.5					
	3, 100 15	K179	1270	1200	循環	160	160	42.5	42.0					
	乾	46	1230	1230	換気	107	105	41	40.5					
	WC .	ANK.	1230 1230		循環	127	125		40.5					
	工二乾燥		Mark Mark		steral st	20x 44 23	25.4	35: 4	换気	107	105	41	40.5	6.3
DVB-18S3	工 寸 46	. 349E	*1 *1		循環	127	125	41	40.5	(5.4)				
	涼	R.	33	39	換気	107	105	41	40.5	(本体のみ)				
	1277	_	33	39	循環	127	125	41	40.5					
	nds.der	強	33	39	-	236	232	40	39.5					
	換気	36	13	14	-	130	122	26	24					
	480	rle.	4.4	1.1	_	_			_					

申1 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーター OFF運転4,5時間となります。(洗道物2kg、給気温度 20℃、細気温度60%の場合)但し、絶気温度により 消費電力は変わります。

	周波数	消費電	け(W)
	(Hz)	ヒーターON時	ヒーターOFF時
エコ乾燥	50	1230	33
工一起源	60	1230	39

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。


ベント・	キャップ	防火ダン	ンパー付	丸形パイ	(プフード	防火ダニ	ンパー付	長形パー	「プフード	防火ダン	ンバー付	防火ダンパー
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

天井里込タイプ

1部屋換気用 ACモータータイプ







塊込寸法 φ100mm 410×285mm


24時間換気


DVB-18SS3 特定保守製品


本体希望 102,000円(税抜)




- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- ●換気は強弱2段切り換え
- ●コンパクトな外形寸法 (389×270×179(mm))
- ●リモコン付属・天吊補甌枠別売
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●切タイマー機能(最大8時間)
- ●フィルター付(本体カバー)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格 1250W)
- ●電動シャッター(風路切替兼用)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(電源電線、アース線接続用)
- ●ACモーター採用
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付 ●温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付
- ⊕標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が 広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房 効果も減少します
- ※本製品の施工にあたっては地域により防災上 の制限がありますので、詳細は行政官庁また は消防署にお問い合わせください
- 換気扇の影常ではありません 取り付けの 際は、著下した水滴が当たらないような位置を お選びください。
- ※傾斜した天井には取り付けできません。

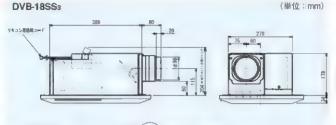

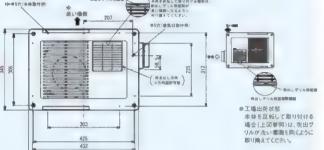








■付属品	
リモコン	1個
リモコンコード(5m)	1本
本体取付ねじ	6本
排気口取付ねじ	1本
リモコン取付ねじ	4本
本体カバー取付ねじ	4本

■本体カバー							
	DVB-18883						
色刷	シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1)						
開口面積	214cm²						


●DVB-18SS3 静圧-風量特性 抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合



- il費電力、騒音値は開放(OPa)同。 Ir仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●天吊圖助枠(別売) **DBT-18SS2**

※天吊施工の際、必要です。



●リモコンコード(別売)

DBC-18S 希望 3,500円(税抜)



有効長:10m

※別売の詳細はP.17~P.18を参照ください。

●特性表 〔単相100V〕			消費電	カ(W)		Lil (m²/	h)	81	(dB)	質量 (kg)		
形名	機	能	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(Rg)		
	子僧印	-	1270	1280	換気	_	-	42.5	42.5			
	3, 988 ,	SE 1.075	1270	1200	循環	160	160	42.5	42.0			
	80-	無	1230	1230	換気	107	105	41	40.5			
	乾	Jan.	1230	1230	循環	127	125	41	40.5			
	工口乾燥		· 1	*1	換気	107	105	41	40.5			
DVB-18SS3			285.	200 8	循環	127	125	41	40.5	6.3		
DAP-19223	液	м.	33	39	換気	107	105	41	40.5	(5.4 本体のみ)		
	234	<i>(</i> 100)	33	39	循環	127	125	41	40.5	(Times)		
	40.00	強	33	39	-	236	232	40	39.5			
	換気	55	13	14	-	130	122	26	24			
	24時間	換気	13	14	-	130	122	26	24			
	44	th-	1.1	1.1	_	_	_	_	_			

※1 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーター OFF運転4.5時間となります。(洗濯物2kg、給気温度 20℃、給気温度60%の場合)但し、給気温度により 消費電力保置わります。

	周波数	消費電	カ(W)
	(Hz)	ヒーターON時	とーターOFF時
7 75 85 48	50	1230	33
十二 45.30	60	1230	39

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

ベント	キャップ	防火ダン	ンバー付	丸形パー	イブフード	防火ダン	ンバー付	長形パイ	'プフード	防火ダン	防火ダンパー	
アルミ製	ステンレス製	アルミ細 ステンレス製		アルミ製ステンレス製		アルミ製	アルミ製ステンレス製		アルミ編ステンレス製		アルミニステンレス製	
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

#押込タイプ

2部屋換気用 ACモータータイプ







本体	羽根	本体カバー
金属	プラン	スチック

φ100mm 410×285mm

24時間換気


DVB-18SW3 特定保守製品

本体希望 108,000円(税抜)

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- ●浴雪と洗面所(トイレ)の2部屋を同時換気
- ●換気は強弱2段切り換え
- ●切タイマー機能(最大8時間)
- ●トイレ(外部)スイッチ取付可能 ●コンパクトな外形寸法 (389×270×200(mm))
- ●本体と一体構造の仮固定金具により1 人施工可能
- ●リモコン別売・取付枠付属・天吊金具別売
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- ●高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- ●カートリッジ式排気口
- ◆SL端子付(3個:電源電線・アース線 接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ●ACモーター採用(換気・循環用)
- シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- ●温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付

DBC-18SA3 DBC-18SAL3

- ※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が 広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房 効果も減少します。
- ・本製品の施工にあたっては地域により防災上 の制限かありますので、詳細は行政官庁また は消防器にお問い合わせください
- は周別等にも同い合わないたとい。 ・電気工事にあたっては、電気設備技術基準に 基づき、D種発地工事(アース工事)および 漏離遮断器の取り付けを行なってください。 ・トイレ(外部)スイッチ[別手配]にバイロットラン
- プ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを
- ・冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体 カバーから水高が落下することがありますが。 換気扇の影常ではありません。取り付けの間 落下した水滴が当たらないような位置を お選びください
- …傾斜した天井には取り付けできません。

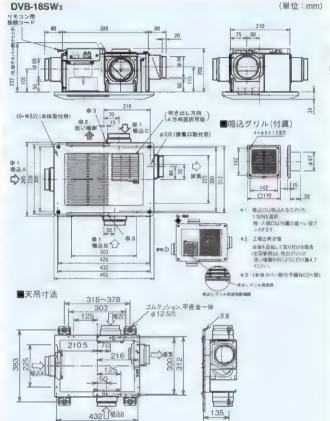

遊へい板. 2個 パッキン(吸込グリル田)。 1個 ■結線図 取付枠--- 1個 休息1スイッテ 本体カバー取付予備ねじ----石こうボード用アンカー 4* ■本体カバー DVB-18SW₃ シルキーホワイト (マンセル5Y8,9/1) 原口面標(cmi) 搜機:214 子機:117

135

■付属品

吸込グリル

本体取付ねじ

リモコンコード(5m)-

吸込グリル取付ねじ~

吸込口、排気口、違へい板取付ねじ・

1木

-6本

4本

4


1個

L 天井面

※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、EーターOFF運転4.5時間となります。 (洗濯物2kg, 給気温度20℃、無気温度60%の場合)但し、無気温度により消費電力は変わります。

	周波数	消費電	力(W)
	(Hz)	ヒーター〇NM	ヒーターOFF時
工工を増	50	1260	55
丁二烷圖	60	1310	68

●DVB-18SW3 静圧-風量特性 抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合



●取付枠(付属)



●リモコンコード(別売)

DBC-18S

^元 3,500円(税抜)



有効長:10m

●リモコン(別憲)

DBC-18SA₃

希望 8,800円(税抜)



●照明スイッチー体形リモコン(別売)

DBC-18SAL₃

^布 望 9,800円(税抜)

金銀明スイ チは別途ご用表願います。



●天吊金具(別売)

DBT-18SWT₂

^元 3,200円(税抜)

※天吊施工の際、必要です。



※別売の詳細はP.17~P.18を参照ください。

●特性表 (外部)スイッチ切 第章 (m²/h) (単相100V) **膳音(dB) 職者(dB)** 育 珈 86 璀 소화 予備機別 1250 1300 ◆1 ◆1 - - ◆1 乾 焼 1260 1310 195 205 117 123 78 *1 135 155 42 45 122 125 0 0 122 125 135 155 43 46 82 135 155 48 48 195 205 117 123 78 82 135 155 46 48 ÷2 195 205 117 123 78 82 135 155 46 48 195 205 117 123 78 82 135 155 46 48 195 205 117 123 78 82 135 155 46 48 9.6 (7.1) 55 150 150 90 90 60 40 195 205 117 123 78 60 135 155 43 45 涞 風 46 DVB-18SWa 82 強 34 40 195 44.5 45.5 接氧 25 27 150 150 90 90 60 60 38 38 195 205 117 123 78 82 44.5 45.5 24時間換気 25 27 150 150 90 90 60 60 38 38 122 125 0 122 125 37 1.1 1.1 122 125 0 122 125

※1 24時間接気中は接気風量が下掘のようになります。

周波數 (Hz)	会計	浴室	浴室以外
50	122		122
60	125	0	125

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

ベント・	キャップ	防火ダン	ンバー付	丸形パー	イプフード	防火ダン	ンバー付	長形パイ	「プフード	防火ダン	防火ダンパー	
アルミ	ステンレス	アルミ	1145-15 72		ステンレス製	アルミ観	ステンレス	アルミ製ステンレス製		アルミ	アルミ ステンレス製	
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

2部屋換気用 DCモータータイプ







本体	羽根	本体カバー
金属	プラス	チック

埋込寸法 φ100mm 410×285mm

24時間換気 定應置換気仕様


DVB-18SWD3 特定保守製品

本体希望 128,000円(税抜)

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役
- ●浴室と洗面所(トイレ)の2部屋を同時換気
- ●DCモーター採用(換気用)
- ●乾燥(衣類乾燥)には独立ボタンで「エコ乾 燥」モード付(「低騒音モード」選択可能)
- ●換気は強(2段階)・弱切り換え
- ●予備暖房、涼風は強弱2段切替
- ●24時間換気風量は7段階切替
- ●最大12時間の入切タイマー機能
- ●トイレ(外部)スイッチ残置運転時間設定 機能付(トイレ[外部]スイッチ切り忘れ 防止機能付〉
- ●コンパクトな外形寸法 [389×270×208(mm)]
- ●本体と一体構造の仮固定金具により1 人施工可能
- ●リモコン別売・天吊金具別売
- ●取付枠付属(本体仮固定可能)
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W) ●高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(2個:電源電線・アース線接続 用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- ●温度過昇防止用温度セューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売 原帽スイッチー体形 DBC-18SS3 DBC-18SSL3 ・標準適応サイズは1坪の浴室です。浴園が

- 広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖寒 効果も減少します。
- 滋本製品の施工にあたっては地域により防災上 の制限がありますので、詳細は行政官庁また は消防署にお問い合わせください。 中職第1事にあたっては、電量設備技術基準に
- 基づき、口種接地工事(アース工事)および
- 湖電遮断器の取り付けを行なってください。 参トイレ(外部)スイッチ[別手配]にバイロットラン ブ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを 使用してください。
- ※冬季や湯気の発生か多いときなどに 本体 カバーから水流が落下することがありますが、 換気隔の異常ではありません。取り付けの は、落下した水滴か当たらないような位置を
- 中傾斜した天井には取り付けできません。
- …換気運動出力機能はありません。

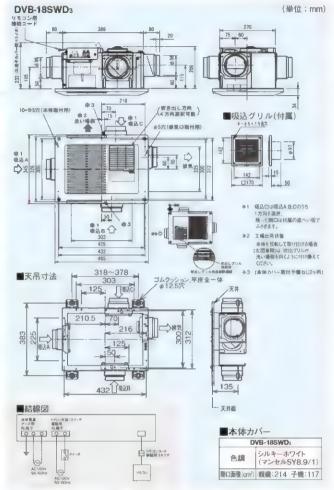

※1 24時間換気中は接気風量が下表のようになります。 ※2 エコ開業は、ヒーターON運転20分+10分、EーターOFF運転4.5時間となります。

	改定 7	160	浴室	消費以外 160		給気温度に	気温度20℃。 より消費電力 ド(1~3)は、	は空わりまで		的に選択されます。
	6	140	0	140		-	241	海波數		(大(W)
4時間	-	400	_	400	100	AF.	換気放定	(Hz)	E-9-ONM	ヒーターOFF順
	5	120	0	120		通常	1~7	50	1240	34
	A	100	٥	100		155.70	1-07	60	1290	41
換気 運転中 _	-4	100		100		III III 3		50	1220	30
	3	80	0	80	2000	野田さ	,	60	1280	34
		-	-		7-145	野童2		50	1215	25
	2	65	0	65		明 異 2		60	1255	29
			-			89.10:1	1~5	50	1215	24
	1	45	0	45		1	1~5	60	1265	98

	DVB-18S 抵抗曲線(ラル管φ		
					30 г
300		2440	43		25
a)			9 11		20 1
(e _d) H 200					15 15 1
100	H H H H				10 r
100					5 m
0	50	100 馬量 ()	150 m³/h)	200	

●取付枠(付属)



●リモコンコード(別売)

DBC-18S ^元元元禄 3,500円(税抜)

●リモコン(別売)

DBC-18SS3

_{売価格} 11,800円(税抜)

●照明スイッチ―体形リモコン(別売)

DBC-18SSL₃ ^布 望 **12,800**円(税抜)

照明スイッチは別途ご用意願います。

●天吊金具(別売)

DBT-18SWT₂

^元 3,200円(税抜) ※天吊施工の際、必要です。



※別売の	詳細はP.17~P.18を参照ください。
■付属品	5
リモコンコ	コード(5m)1本
本体取作	ねじ6本
吸込グリ	ル取付ねじ4本
吸込口.挡	非気口,遮へい板取付ねじ 4本
取付枠取	(位付用)2本
吸込グリ	ル1個
遊へい板	2個
バッキン(吸込グリル用) 1個
取付枠~	1個
	取付予備わじ

--- 4本

石こうボード用アンカー -----

特性表			36.00	電力				トイレ)スイッ	チ切							トイレ 見量(·(外部 m³/h))スイッ	チ入				
単相100	VJ			N)	合	84	換浴	號		以外	75	OH.	82	(dB)	숨	64	換	気	浴室	D144	彈	珊	福金	(dB)	illi (kg
形名	- (2)	雕	50Hz	60Hz		60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
	予備	強	1240	1290	@1	6.1	-	-	1	@1	135	155	42	45	160	160	0	0	160	160	135	155	45.5	47	
	理房	爾	1220	1270	9.1	±1	-	_	:01	#1	125	135	40	42	160	160	0	0	160	160	125	135	44.5	45.5	
	乾	煌	1240	1290	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	
		11.	19.2	+2	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	
	II	E\$2:	102	*2	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	
	乾燥	S\$ 2:	*2	+2	140	140	84	84	56	56	125	135	42	43.5	160	160	96	98	64	64	125	135	43	44	
		28 S	2	#2	120	120	72	72	48	48	125	135	41	42.5	160	160	96	96	84	64	125	135	43	44	
	源温	強	34	41	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	
		95	30	34	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	9
WB-18SWD3	* 9	11.5	23	23	210	210	126	126	84	84	_		46	46	210	210	126	126	84	84		_	46	46	17
	Ħ-	限距	19	19	190	190	114	114	76	76	_	_	44	44	190	190	114	114	76	76	_		44	44	181
	例	1 -	13	13	160	160	96	96	64	64	-		39	39	160	160	96	96	64	64	-		39	39	
		7	13	13	160	160	96	96	64	64	_		39	39	160	160	0	0	160	160	_	_	42	42	
		6	9	9	140	140	84 72	72	56 48	56 48	_	_	37	37	160	160	0	0	160	160	_	_	42	42	
	2416	0 4	6	6	100	100	60	60	40	40		_	31	34	160	160	0	0	160	160	_		42	42	
	換気	3	5	5	80	80	48	48	32	32			27	27	160	160	0	D	160	160			42	42	
		2	4	4	65	65	39	39	26	26			23	23	160	160	0	Q	160	160	_	_	42	42	
		1	3.5	3.5	45	45	27	27	18	18			20	20	160	160	0	0	160	160	-	-	42	42	
	98	ıl-	1.7	1.7	- 45	40	-	-	-	-	_	_	_	-	160	160	0	0	160	160	_	_	42	42	

米出荷時、接気励設定1・24時間換気は4となります。

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

1

ベント	キャップ	防火ダン	ンバー付	丸形パイ	(プフード	防火ダ	ンパー付	長形パイ	防火			
アルミ製	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス	アルミ	ステンレス製	727.
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400m	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

3部屋換気用 ACモータータイプ



200110

本体	羽根	本体カバー
金属	プラン	スチック

φ100mm 410×285mm

24時間換気

DVB-18ST3 特定保守製品


本体和望 **110,000**円(税抜)

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- ●浴室と洗面所・トイレの3部屋を同時換気
- ●換気は強弱2段切り換え
- ●切タイマー機能(最大8時間)
- ●トイレ(外部)スイッチ取付可能 ●コンパクトな外形寸法
- (389×270×200(mm)) ●本体と一体構造の仮固定金具により1 人の施工可能
- ●リモコン別売・天吊金具別売
- ●取付枠付属(本体仮固定可能)
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●フィルター付(本体カバー、吸込グリル)●絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- ●高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(2個:電源電線·アース線接 続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ●ACモーター採用(換気・循環用)
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売 DBC-18SA₃

DBC-18SAL₃

- →標準適応サイズは1坪の浴室です 浴室が 広くなればなる程、篳燦時間は延長し、暖房 効果も減少します。
- ※全自動洗濯機を使用した洗濯物の乾燥の 場合、乾燥時間が30分~1時間長くなる場合
- かのかます。 宇電気工事にあたっては 電気設備技術基準に 基づき、D・砂・接地 T・取(アースエー)および 漏電遮断器の取り付けを行なってください。 中トイレ (外部)スイッチ(別手配)に バイロットラン
- ブ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを
- ⇒冬季や勘気の発生が多いときなどに、本体 カバーから水滴が落下することがありますか 換気慮の異常ではありません。取り付けの 際は、落下した水滴が当たらないような位置を お選びください。
- 中傾斜した天井には取り付けできません。

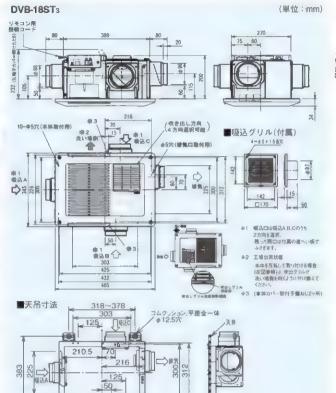

■付属品 リモコンコード(5m)---1本 本体取付ねじー 吸込グリル取付ねじ ------8本 吸込口、排気口、適へい板取付ねじ~- 4本 吸込グリル ---2個 遮へい板 パッキン(吸込グリル用) 2個 取付枠--- 1個 本体カバー取付予備ねに-----2木 石こうボード用アンカー 8本

135_

天井面

■本体カバー DVB-18STs シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1) 原口面標(cm²: 超機:214 子機:117

*2 工工乾燥は、ヒーターON裏転20分+10分、ヒーターOFF裏転3.5時間となります。 (法理物2kg、給気温度20℃、細気温度60%開場合)但し、給気温度により消費電力は変わります。

リモコンコード

リモコン

432 1 1828

	用波側	消費電	力(W)				
	(Hz)	ヒーターONM	ヒーターOFFM				
T-MAKE	50	1260	55				
エコ乾燥	60	1310	68				



●取付枠(付属)



●リモコンコード(別売)

DBC-18S

^希小売価格 3,500円(税抜)



有効長:10m

●リモコン(別憲)

DBC-18SA₃

希望 8,800円(税抜)



●照明スイッチー体形リモコン(別売)

DBC-18SAL₃

^毛 望 9,800円(税抜)

- 昭明スイッチは別念が田養願います。



●天吊金具(別売)

DBT-18SWT₂

^元 3,200円(税抜)

※天吊施工の際、必需です。



※別売の詳細はP.17~P.18を参照ください。

●特性表										スイッ	チ切)スイッ	チ入				
単相100	V)			電力 V)			换	気	m ₃ /p)		- 10	:10	哪省	(dB)			換	気	m³/h)		26	ren	聯合	(dB)	Mi (kc
形名	粮	雕	50Hz	60Hz		60Hz	多 50Hz			以外 60Hz		-	50Hz	60Hz		81 60Hz	50Hz			以外 60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	141
	予備の	旭房	1250	1300	-91	-01	-	_	÷1	-61	135	155	42	45	148	146	0	0	148	146	135	155	43	46	
	ΨE	鎖	1260	1310	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
V8-16ST::	IDE	左畑	+2	+2	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	源	風	46	55	158	156	68	67	90	89	135	155	43	45	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	9
JVB-16513	換気	強	34	40	214	217	92	93	122	124	-	-	44	44.5	214	217	92	93	122	124	-	_	44	44.5	7
	386 347	33	25	27	158	156	68	67	90	89	-	_	36.5	36	214	217	92	93	122	124	-	_	44	44.5	4
	24時間	換氢	25	27	158	156	68	67	90	89	-	-	36.5	36	148	146	0	0	148	146	-	-	36	36	
	伴	t-	1.1	1.1	-	_	_	_	_	_	_	-	-	_	148	146	0	0	148	146	_	_	36	36	

※1 24時間接気中は接気風量が下表のようになります。

周波数	合計	NT.	浴室以外
50	148	0	148
60	146	0	146

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

■結線図

ベント・	キャップ	防火ダン	ンバー付	丸形パイ	(プフード	防火ダニ	ンバー付	長形パイ	防火ダンパー			
アルミ	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	アルミ	ステンレス製	
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

3部屋換気用 DCモータータイプ





羽 根 本体カパー 本体 金属 プラスチック

逆縛がクト 埋込寸法 φ100mm 410×285mm

24時間換気 定風量換気仕様


DVB-18STD3 特定保守製品

本体希望 130,000円(税抜)

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役
- ●浴室と洗面所・トイレの3部屋を同時換気
- ●DCモーター採用(換気用)
- ●乾燥(衣類乾燥)には独立ボタンで「エコ乾 燥」モード付(「低騒音モード」選択可能)
- ●換気は強(2段階)・弱切り換え
- ●予備暖房、涼風は強弱2段切り換え
- ●24時間換気風量は7段階切り換え
- ●最大12時間の入切タイマー機能
- ●トイレ(外部)スイッチ残置運転時間設定 機能付(トイレ[外部]スイッチ切り忘れ 防止機能付)
- ●コンパクトな外形寸法 (389×270×208(mm))
- ●本体と一体構造の仮固定金具により1 人の施工可能
- ●リモコン別売・天吊金具別売
- ●取付枠付属(本体仮固定可能)
- ●温風吹出レグリル方向可変(4方向)
- ●フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W) ●高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(2個:電源電線·アース程 接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- ●温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ⇒法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売 服用フィッチー体形 DBC-18SS₃ DBC-18SSL₃

- 臺標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が 広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房 効果も減少します
- 華全自動洗濯機を使用した洗濯物の乾燥の 場合、乾燥時間が30分~1時間長くなる場合
- 非電気工事にあたっては、電気設備技術基準に 基づき、D種接地工事(アース工事)および 漏電遮断器の取り付けを行なってください。
- ※トイレ(外部)スイッチ[劉手配]にバイロットラン プ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを
- ※冬季や湍気の発生が多いときなどに、本体 カバーから水滴が落下することがありますが 換気扇の異常ではありません。取り付けの 際は、落下した水滴が当たらないような位置を お課でドください
- ※傾斜した天井には取り付けできません。
- ※換気運動出力機能はありません。

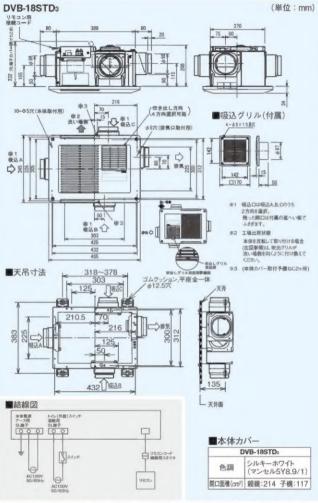


※1 24時間換気中は換気屋量が下巻のようになります。 ※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。

	設定	合計	浴室	沿面以外			より消費電力			
	7	180	0	180					・ 「政定値により、自動	的仁理
	6	150	0	150	-	600	24時間	用波数	2.5.1	27 (W)
4時間	5	120	0	120	1000	OR:	換気設定	(Mz)	ヒーターONIII	ヒージ
	0	120	U	120		通常	1~7	50	1240	
換気	4	100	0	100		388.76	1~1	60	1290	
医舵中	-14	100	U	100		m ma		50	1220	
	3	80	0	80		静音3	1	60	1260	1
-	~	-00		_	工二戰線	00.100.0		50	1215	
	2	65	0	65		静音2	6	60	1265	
	4	45		45		BE SEC.	4	50	1215	

400	and the	24時間	M. Parker		2) (W)
-	en:	無気設定	(Hz)	ヒーター〇NM	ヒーターOFF可
	125.05	1~7	50	1240	34
	300.76	1~1	60	1290	41
	静音3	-	50	1220	30
-	野田の	1	60	1260	34
二甲维	勝市2		50	1215	25
	W 22	- 6	60	1265	29
	Service of	4 5	50	1215	24
		1005			

●DVB-18STD3 静圧-風量特性
怪絵曲線はフパイラル簡本1000



●取付枠(付属)



●リモコンコード(別売)

DBC-18S

希望 3,500円(税抜)

●リモコン(別売)

DBC-18SS3

希望 11,800円(税抜)

●照明スイッチ一体形リモコン(別売)

DBC-18SSL₃

希望 12,800円(税抜)

※照明スイッチは別途ご用意願います。

●天吊金具(別売)

DBT-18SWT₂ 看 3,200円(税抜)

※天吊施工の■ 心事です。



※別志の詳細(+D 17~D 19を参照/ださ)

W NEEDLE SELL III I I I I I I I I I I I I I I I I	, D
■付属品	
リモコンコード(5m)	1本
本体取付ねじ	
吸込グリル取付ねじ	
吸込口,排気口,遮へい板取付ねじ	4本
取付枠取付ねじ(直付用)	2本
吸込グリル	2個
遮へい板	
パッキン(吸込グリル用)	
取付枠	
本体カバー取付予備ねじ	2本
石こうボード用アンカー	8本

特性表									・〈外部)スイッ	チ切		,)スイッ	チ人				
単相100	V)		20 M	電力			100		m³/h)			_	暴音	(4D)	_		10	月雪(m₃/h)				He	(40)	Mi
			7.8	4)	会	Bt	浴	主	浴室	以外	挪	環	-	(00)	숌	llt.	海	主	浴室	以外	提	瓔	WH. 512	(ub)	(k)
形名	機	能	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
	予個	強	1240	1290	变1	接1	-	-	121	19:1	135	155	42	45	180	180	0	0	180	180	135	155	45.5	47	П
	順房	66	1220	1270	班1	後1	-	-	班1	級1	125	135	40	42	180	180	0	0	180	180	125	135	44.5	45.5	1
	乾	燻	1240	1290	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	
		通常	※2	₩2	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	
	II	(編書)	※2	※2	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
	乾燥	经数 数	至2	※2	150	150	65	65	85	85	125	135	43	44	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
		编計	※2	※2	120	120	52	52	68	68	125	135	41	42.5	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
	油用	強弱	34	41	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	
WB-18STD:	101.000	弱	30	34	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45] .
	油 强	建 定2	23	23	230	230	99	90	131	131	-	-	46	46	230	230	99	99	131	131	-	-	46	46],!
40-100101	領 二	限定1	19	19	210	210	90	90	120	120	-	-	45	45	210	210	90	90	120	120	-	-	45	45	16
	- 36	-	13	13	180	180	78	78	102	102	-	-	40	40	180	180	78	78	102	102	-	-	40	40	ľ
		7	13	13	180	180	78	78	102	102	-	-	40	40	180	180	0	0	180	180	-	_	42	42	
		6	9	9	150	150	65	65	85	85	-	-	36	36	180	180	0	0	180	180	-	-	42	42	
		5	7	7	120	120	52	52	68	68	-	-	32	32	180	180	0	0	180	180	-	- 42	42		
	24時間 換気	4	6	6	100	100	43	43	57	57	-	-	29	29	180	180	0	0	180	180	_	-	42	42	
	200.00	3	5	5	80	80	35	35	45	45	-	-	26	26	180	180	0	0	180	180	-	-	42	42	
		2	4	4	65	65	28	28	37	37	-	-	23	23	180	180	0	0	180	180	-	-	42	42	
		1	3.5	3.5	45	45	20	20	25	25	-	-	20	20	180	180	0	0	180	180	-	-	42	42	
	停	止	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	180	0	0	180	180	-	-	42	42	

※田葆時、換気は設定1・24時間換気は4となります。

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

ベント	キャップ	防火ダン	ンパー付	丸形パー	イプフード	防火ダン	ンバー付	長形パー	「プフード	防火ダン	防火ダンパー	
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ艇	ステンレス製	32/1-
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400	DV-14D

リモコン・リモコンコード



リモコン


24時間換気タイプ





DBC-18SA₃

■適用機種 DVB-18SWs DVB-18STs

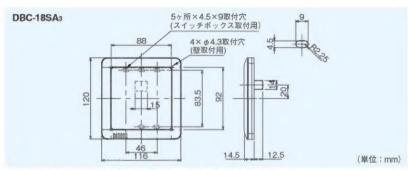

※スイッチボックスを使用する場合は2個用スイッチボックスを使用します。

照明スイッチー体形24時間換気タイプ






DBC-18SAL₃

希望 9,800円(税抜)

■適用機種 DVB-18SW3 DVB-18ST3

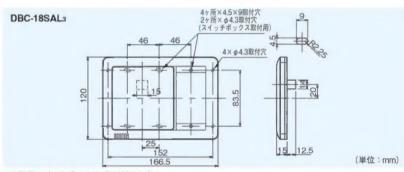

※3個用スイッチボックスに取り付けます。

24時間換気タイプ定風量換気仕様






DBC-18SS₃

着 望 11.800円(税抜)

■適用機種 DVB-18SWDa DVB-18STDa

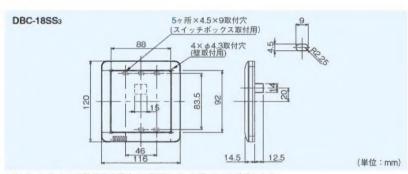

※スイッチボックスを使用する場合は2個用スイッチボックスを使用します。

照明スイッチー体形24時間換気タイプ定風量換気仕様






DBC-18SSL₃

^{京元偏諾} 12,800円(税抜)

■適用機種 DVB-18SWDa DVB-18STDa

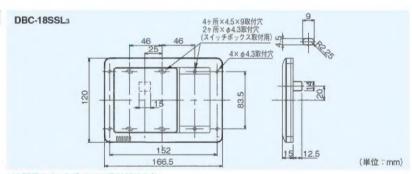

※3個用スイッチボックスに取り付けます。


リモコンコード



DBC-18S ^乳光極器 3,500円(税抜)

■適用機標 DVB-18SW3 DVB-18ST3 DVB-18SWD3 DVB-18STD3

有効長:10m



●バスドライに付属のリモコンコード5mでは配線が届かない場合や、本体設置前にコードを配線する場合に使用します。 付属のリモコンコード5mと継ぎ足して使用することはできません。

外壁フード・天吊補助枠・天吊金具・不燃ダクト



外壁フード



ステンレス製 <ガラリ付>

DV-142CLUY(@100用) 和 7,400円(税抜)

DV-142CLUY(K)

^有 2,800円(税抜)




ステンレス製 <防虫網付>


DV-142CLNUY(Ø100用) 第三編 7.500円(税抜)

DV-142CLNUY(K)

希 [7,900円(税抜)

母間虫網の点検ができる場所に取り付けてください。





防火ダンバー付





DV-142CLDUY(@100用)

DV-142CLDUY(K)

希望 10,800円(税抜)



ステンレス製 <防虫網付>

DV-142CLDNUY(@100用)

希望 10,500円(税抜)

DV-142CLDNUY(K)

^希小売価格 10,900円(税抜)


奈防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。

※防災ダンバーは密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器、 ふろがま等)の排気ダクトには絶対使用しないでください。


※厨房、台所、湯沸室、ボイラー室等には120℃温度ヒュー ズをご使用ください。

※受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発 注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

DV-142CLDUY · 142CLDUY (K)



色調:シルバーメタリック塗装 ホワイト塗装(マンセル5Y9.2/1) ブラック塗装(マンセルN1)



ホワイト塗装(マンセル5Y9.2/1) ブラック塗装(マンセルN1)

■確材試験センター成績番号

温度ヒューズ

	形名	温度ヒューズ作動は微	湯煙試験	温度ヒューズ
]	形名 DV-142CLDNUY-(K)	氟8H71134号	第8H71136号	72°C

「湯度ヒューズ部品コード 41178103〕

■建材試験センター成績番号

「温度ヒューズ部品ロード411781031

■共通特長 ●コンパクトデザイン ●ワイド水切り板付 ●壁汚れ防止構造 ●薄壁対応仕様

※ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、屬食性ガスの発生するところでは錆が発生することがあります。


天吊補助枠



DBT-18SS₂

^布 2 6,700円(税抜)

■適用機種 DVB-18S3, 18SS3

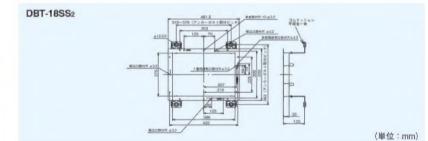

天吊金具



DBT-18SWT₂

希望 3,200円(税抜)

■適用機種 DVR-18SWa DVB-18ST₃ DVR-18SWD3 DVB-18STD3

不燃ダクト



アルミ製フレキシブルダクト

DV-14JA (#100用) 机 3,200円(税抜)

- ●長さ4m(定尺)●4m以上になる場合はパイプ継手でつないで使用してください。
- ●国土交通省承認 不燃材料 NM-9215 途地区により使用規制を受ける場合があります。
- 所轄の行政庁、消防署にお問い合わせください。

東芝換気悪の お問い合わせ修理受付は

「東芝換気扇お問い合わせ窓口」

0120-015-613

受付時間:月~金曜日(土・日・祝祭日を除く)9:00~12:00、13:00~17:30

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。



経年劣化に係る安全上のご注意

- ◎ 換気扇・扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

愛情点検

長年ご使用の換気扇のチェックを!



ご使用の際 このような症状は ありませんか

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。●焦げ臭いニオイがする。
- ●回転がおそかったり不規則である。
- ●運転中に異常音や振動がある。



故障や事故防止のため、 必ずお買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください

東芝換気扇を製造している東芝キヤリア(株)富士事業 所は、①品質保証に関するISO9001認定取得工場② 環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001 認証登録工場です。



①ISO9001 商品の「設計、開発、製造、据付け 及び付帯サービス」について品質 保証を調証するものです。

■富士事業所

認定書番号: JQA-0384 取得年月日:1994年1月28日



@ISO14001 ISOによって制定された、環境保 全活動に適用される国際的な規 格です。

■富士喜業所

登録番号:EC97J1014 登録年月日:1997年4月22日

東芝キヤリアホームページ

http://www.toshiba-carrier.co.jp

TOSHIBA

東芝キヤリア株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市奉区堀川町72番地34

- ●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたすなください。
 ・換気震の精修用性能部品の保有期間は、製造打切り後色年です。
 ・本カタログ掲載商品の価相には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
 ・商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
 ・ごのカタリグに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 ・ Thesa products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products are decigned for uso and in least of the products of the products
- ∍า⊏⊾คอสสะยก。 These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

